

Berlin, 28. April 2021

**bdew**  
Energie. Wasser. Leben.

**BDEW Bundesverband  
der Energie- und  
Wasserwirtschaft e. V.**  
Reinhardtstraße 32  
10117 Berlin

[www.bdew.de](http://www.bdew.de)

## Anwendungshilfe

# Aktivitätsdiagramme der Marktprozesse für erzeu- gende Marktlokationen (Strom)

MPES Strom BK6-20-160

Version: 1.1  
BDEW

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten über 1.900 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu über-regionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärme-absatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 90 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

## Kurzzusammenfassung

Die vorliegende BDEW-Anwendungshilfe beinhaltet die Aktivitätsdiagramme der Bundesnetzagentur-Festlegung (BK6-20-160), Anlage 3, Marktprozessen für erzeugende Marktlokationen Strom (MPES).


Der BDEW hat für die praktische Umsetzung der neuen Vorgaben alle in der Festlegung nicht enthaltenen Aktivitätsdiagramme zur MPES erarbeitet, um die Prozessbeschreibung abzurunden.

## Inhaltsverzeichnis


1	Basis Prozesse.....	3
1.1	AD KÜNDIGUNG .....	3
1.2	AD LIEFERBEGINN .....	4
1.3	AD LIEFERENDE VON LF AN NB .....	5
1.4	AD LIEFERENDE VON NB AN LF .....	6
1.5	AD ÜBERPRÜFUNG EINER EEG-MARKTLOKATION MIT DV-PFLICHT AUF 100% LF-ZUORDNUNG .....	7
2	Änderungshistorie .....	8

# 1 Basis Prozesse


## 1.1 AD Kündigung

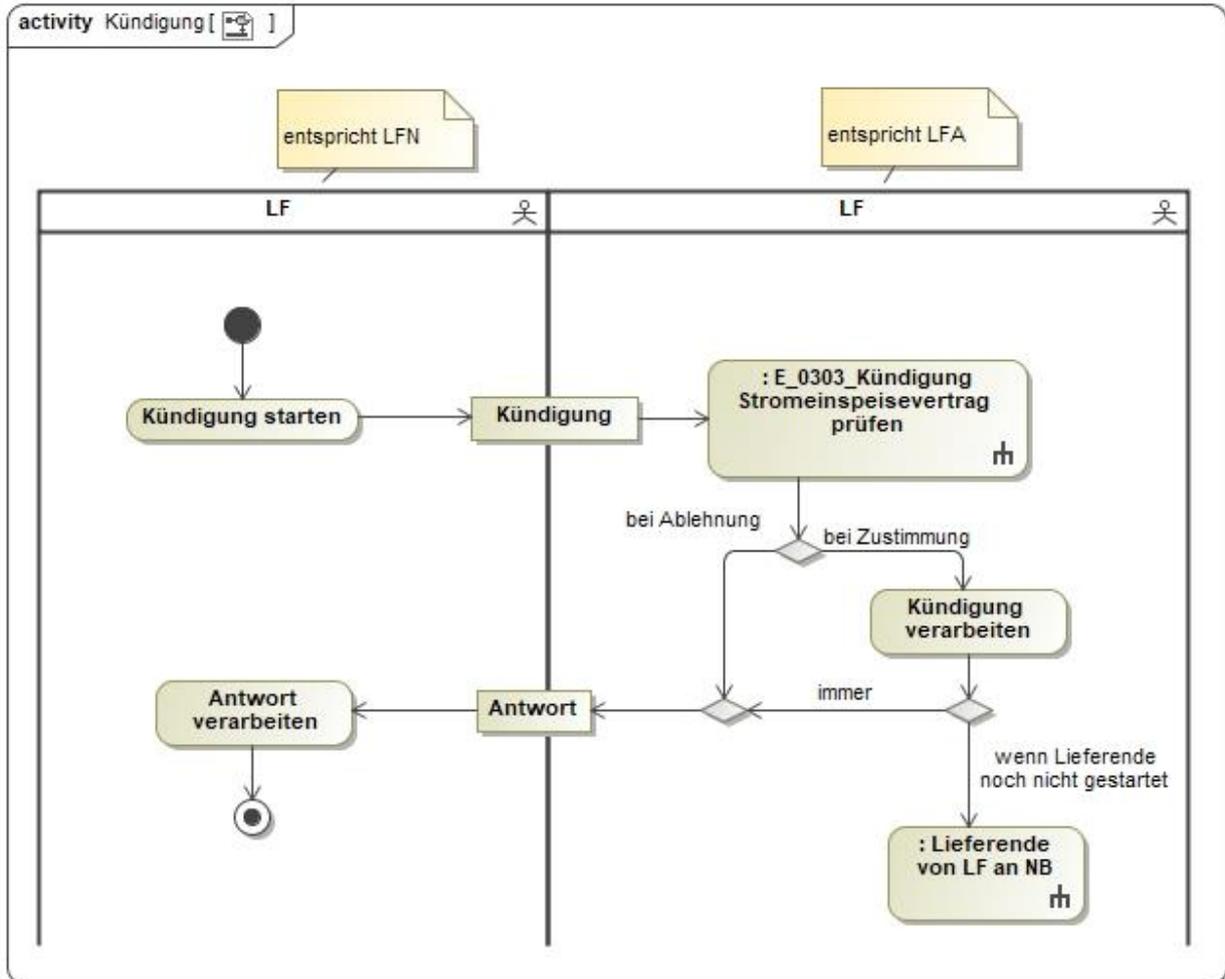


## 1.2 AD Lieferbeginn

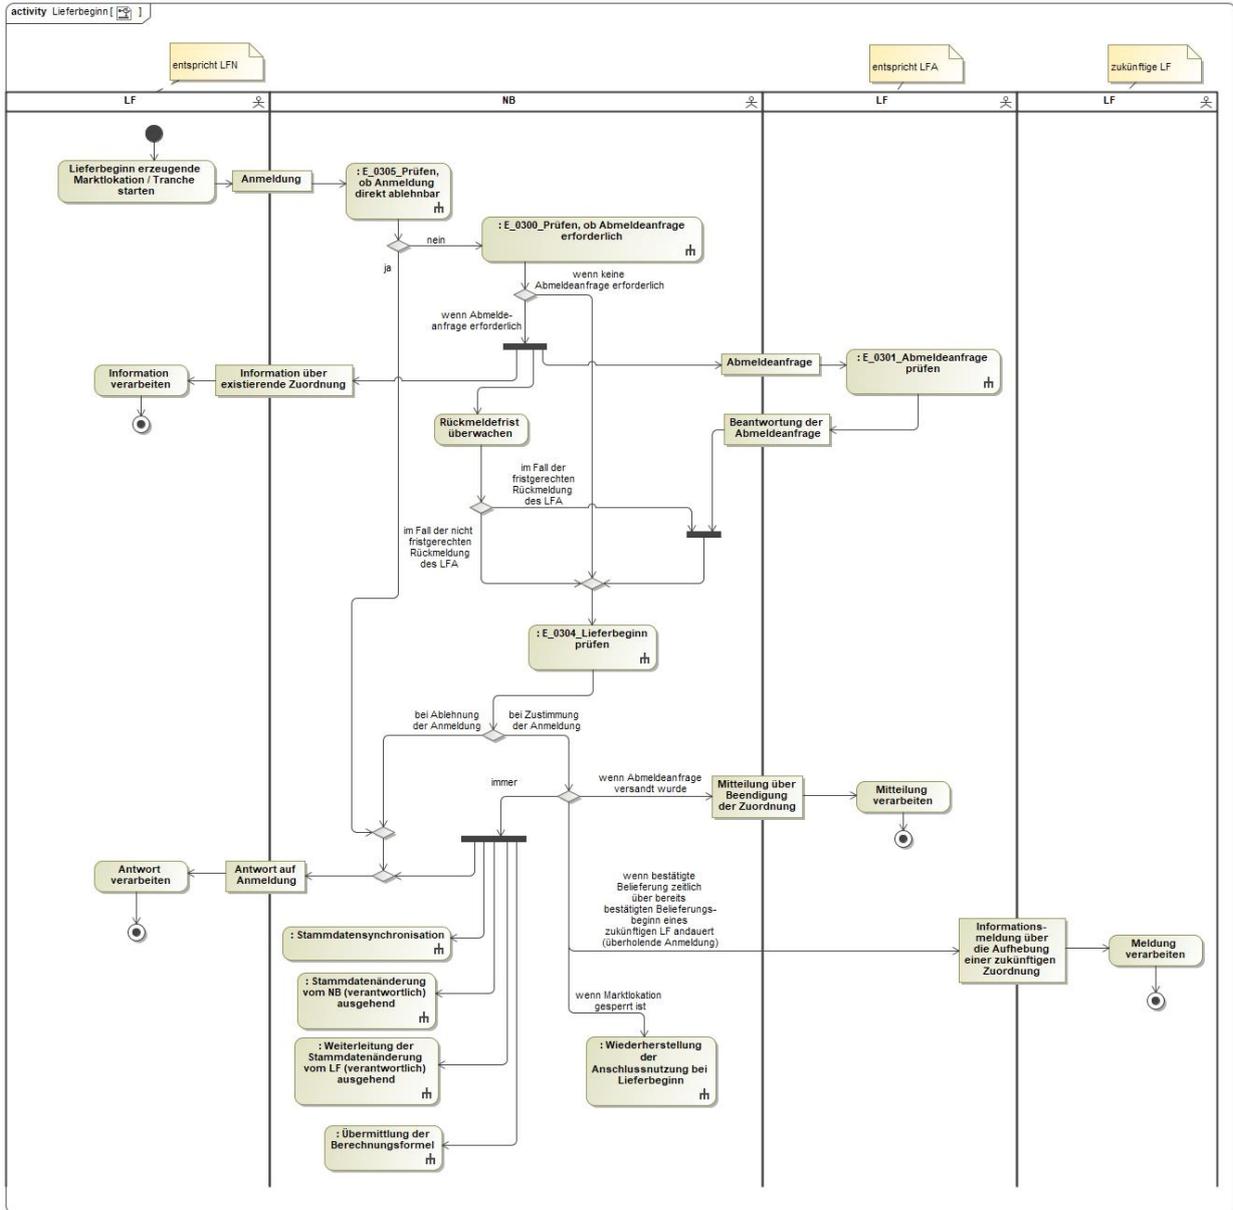


### 1.3 AD Lieferende von LF an NB

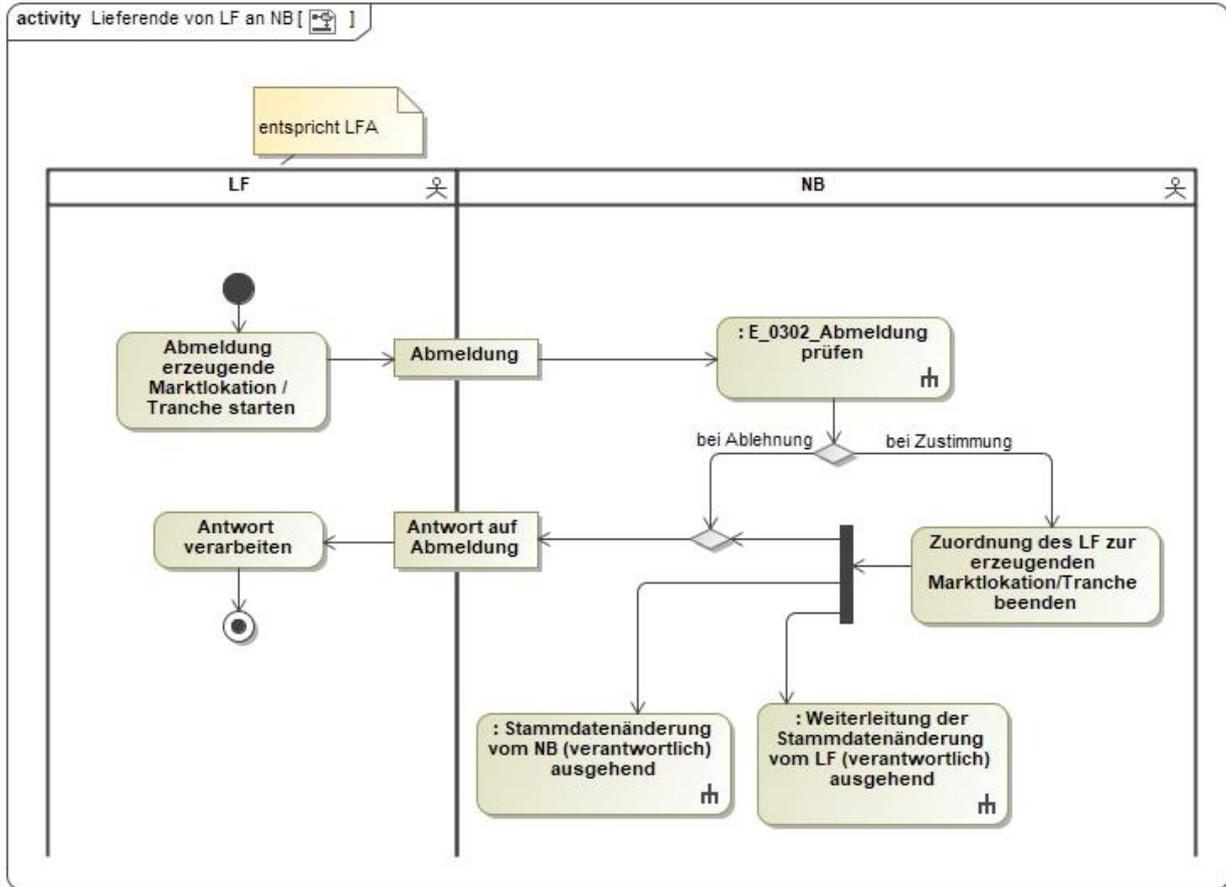

### 1.4 AD Lieferende von NB an LF

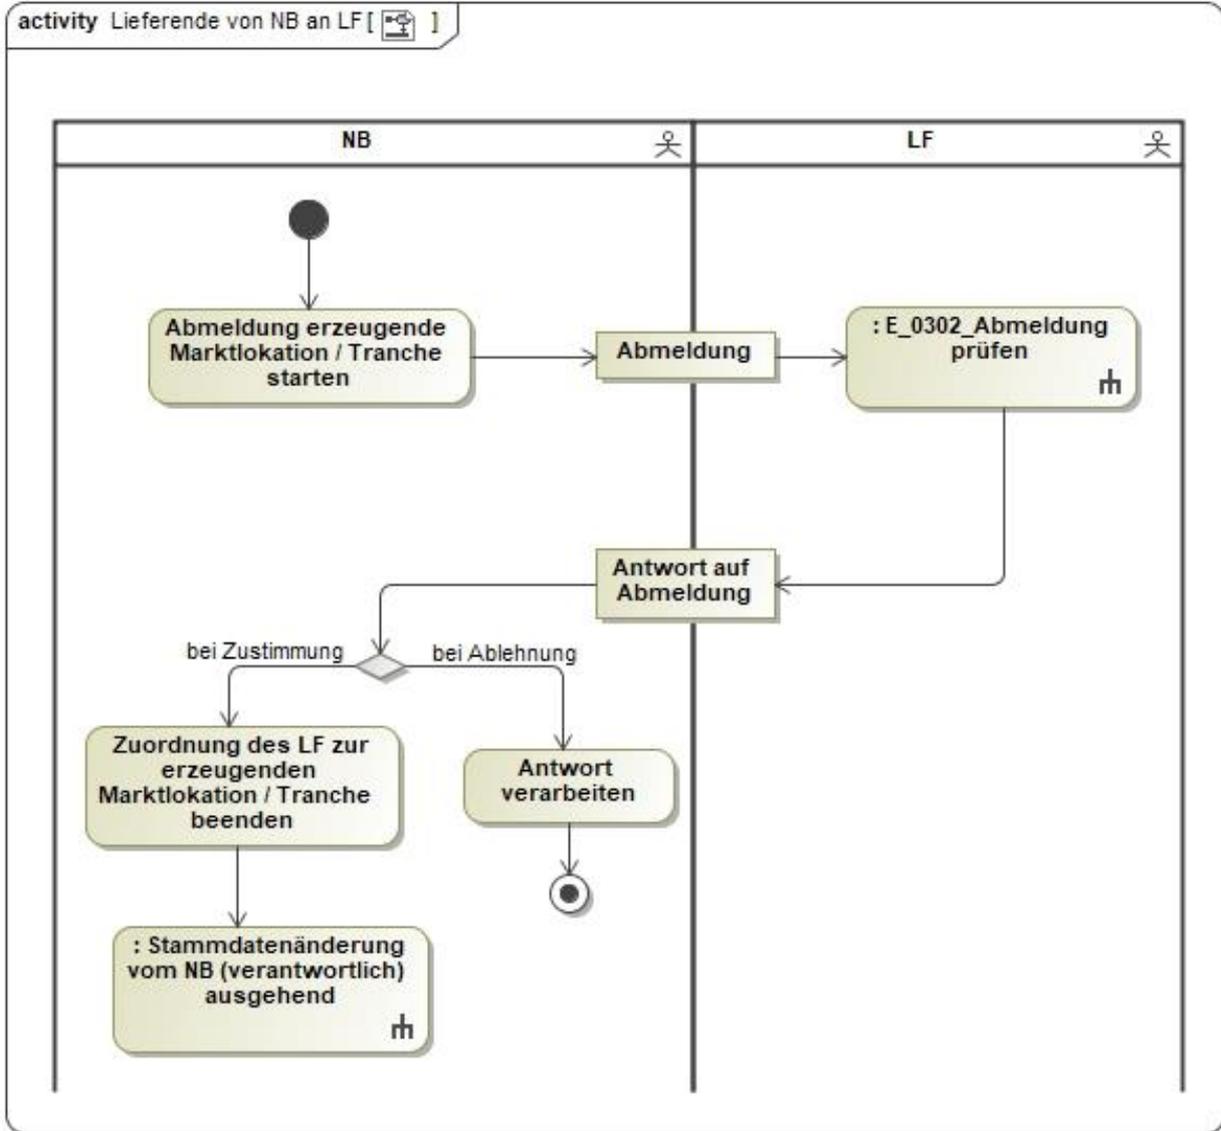

### 1.5 AD Überprüfung einer EEG-Marktlotation mit DV-Pflicht auf 100% LF-Zuordnung

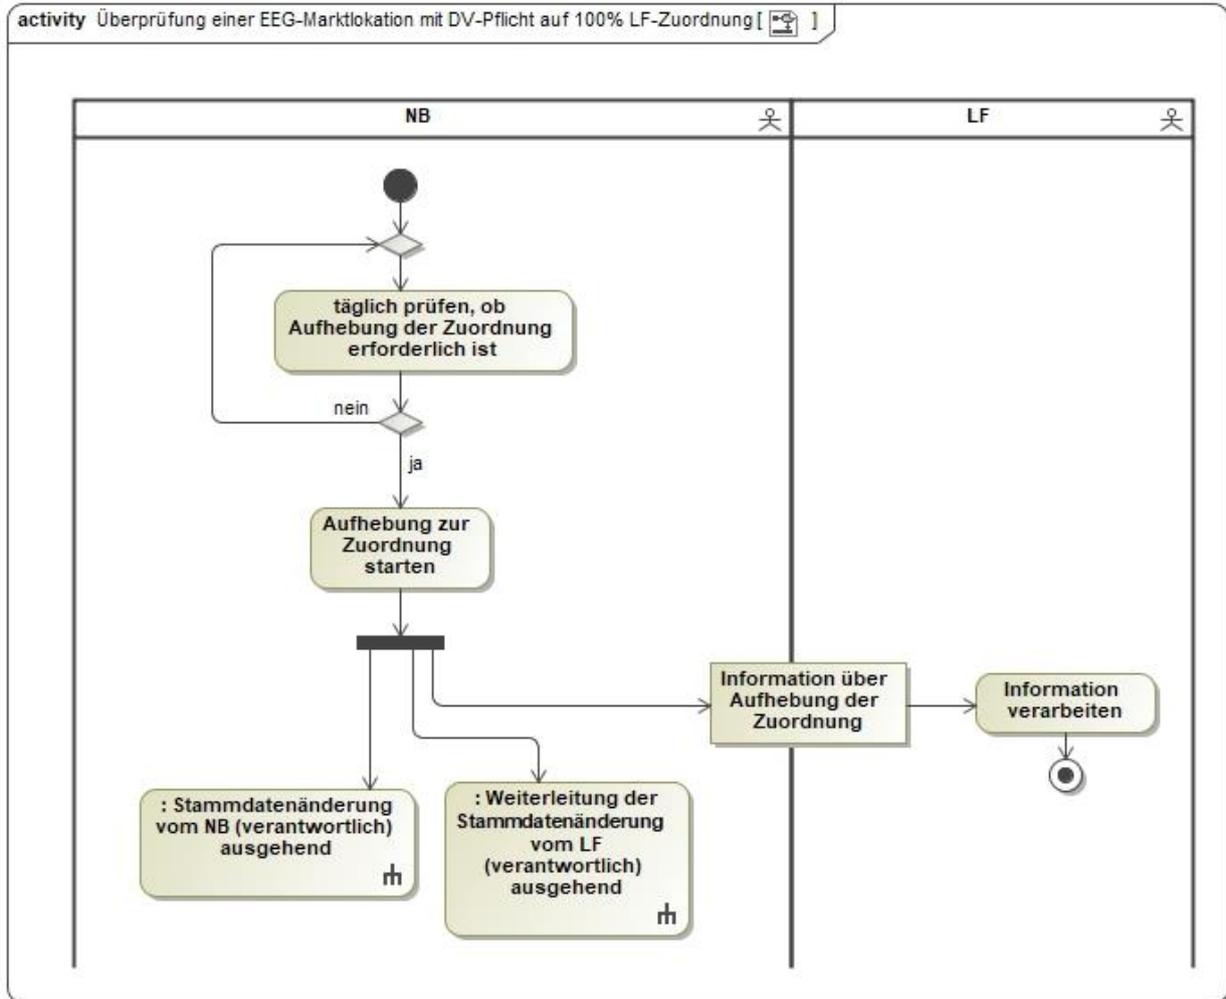

## 2 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungsbeschreibung
1.0	11. Februar 2020	Erstveröffentlichung
1.1	28. April 2021	Aktualisierung und Anpassung BDEW-Anwendungshilfe an die Vorgaben der BNetzA-Festlegung BK6-20-160